



Termografering

Mätdatum 2004-04-13

Objekt: XXXXXXXXXX

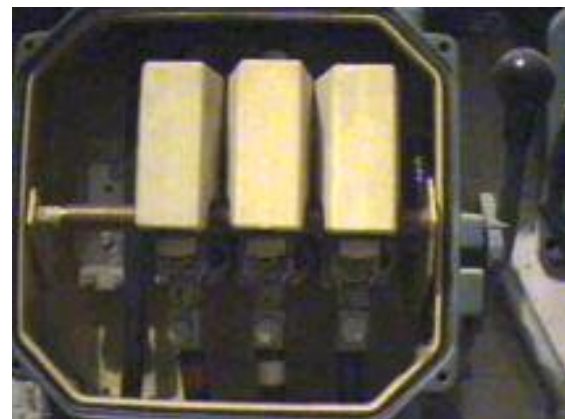

Operatör	Anders Hesselgren	Max temp AR02	80,5°C
Kameratyp	ThermaCAM SC2000 PAL	Ref Temp Spot 1	23,6°C
Drifttemp. AR 01	31,0°C	Delta temp över AR02	51°C
Rumstemperatur	21,0°C	Isoterm	72,7°C
Felklass	A	Isotermvidd	1,5°C

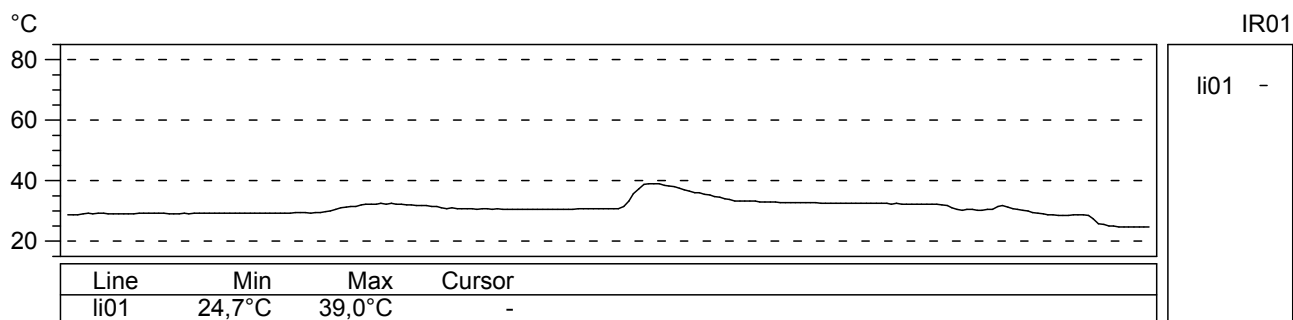

Anmärkning

Kabel 1, övertemperatur mellan säkring och brytare L3. Värmen kommer från anslutning till brytare.

Klassificeringskriterier för eltermografering:

Klass A - Mycket allvarlig avvikelse som kräver omedelbar åtgärd.

T.ex. temp över 80°C eller deltatemp över 30°C.

Klass B - Allvarlig avvikelse som behöver åtgärdas snarast.

T.ex. Deltatemp 5 - 30°C.

Klass C - Avvikelse som bör följas upp alternativt åtgärdas vid första bästa tillfälle.

T.ex. Deltatemp < 5°C.