


## Termografering

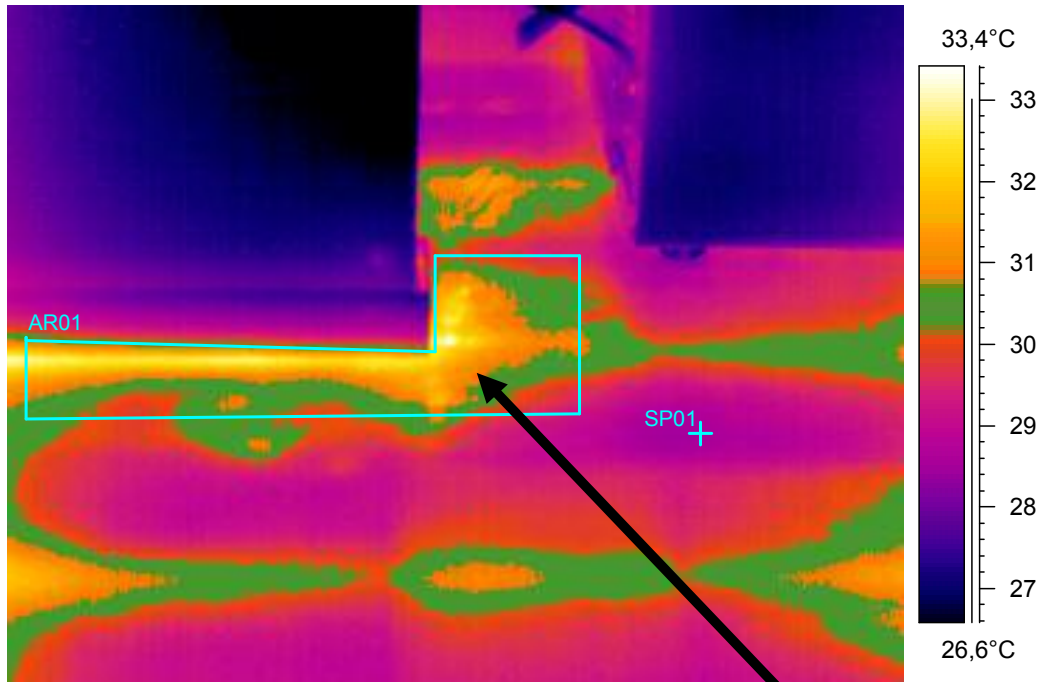

Stort utslag med fuktmätare på denna punkt.

Operatör	Anders Hesselgren	Ref. temp spot	28,6°C
Plats	Tyrestavägen 7	Deltatemp. area	4,23°C
Ute temp.	0°C	Max temp area	33,3°C
Rums temp.	23,8°C	Min temp area	29,1°C

## Anmärkning

Termografiet visar förhöjd temperatur och spridning av värme, på samma punkt indikerar fuktmätaren mycket högt utslag.

Vid avlyssning kunde läckaget ej höras med läcklyssningsmikrofon.