


Termografering

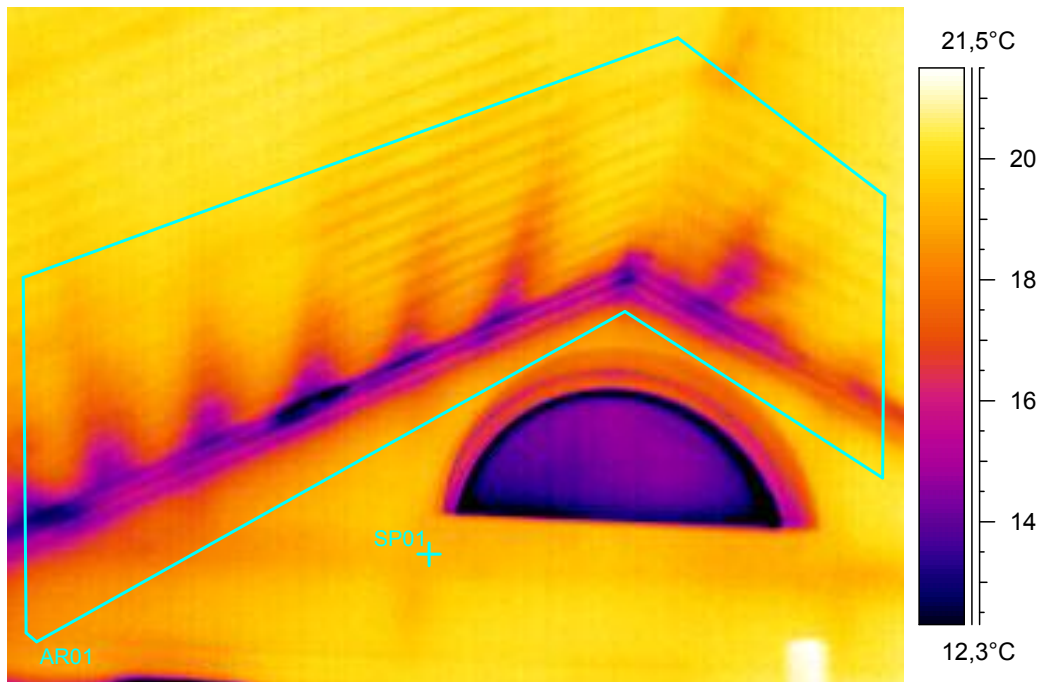

Operatör	Anders Hesselgren	Deltatemp. area	9,69°C
Plats	Luppv 3	Ref. temp spot 1	19,3°C
Kamera	ThermaCAM SC2000 PAL	Rums temp.	23,2°C
Ute temp.	-13°C	Min temp area	10,9°C

Anmärkning

Otättheter i diff-spärr i tv-rum, tydlig indikation på drag.