
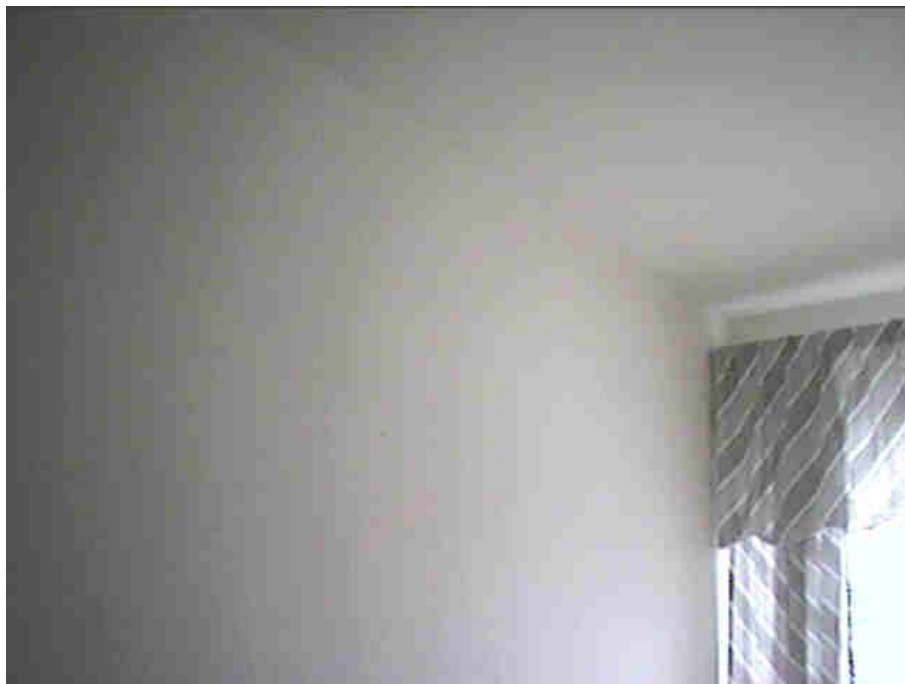


Termografering

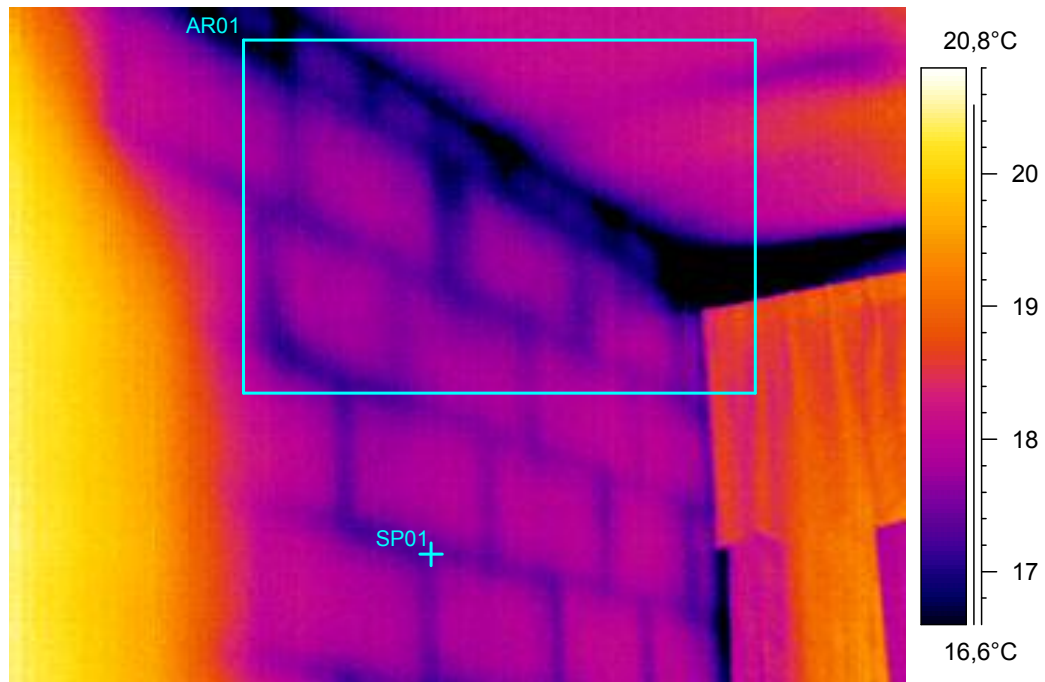

Operatör	Anders Hesselgren	Deltatemp. area	5,33°C
Plats	Sätunav 4C Igh 0432	Ref. temp spot 1	17,3°C
Kamera	ThermaCAM SC2000 PAL	Rums temp.	20,5°C
Ute temp.	-2°C	Min temp area	13,5°C

Anmärkning
Sovrum dåligt isolerad takkupa.